

ROZPORZ. DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §238


[Wymóg co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych] Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

1. Jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w **strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób**,<sup>1</sup>

zgodnie z tym paragrafem została określona ilość osób w pomieszczeniach tj.

- sala treningu kulinarnego, na parterze;
- sala rozwijania zainteresowań kulturowych, na parterze;
- sala artystyczna, na I piętrze;
- sala do ćwiczeń rychowych i gier planszowych, na I piętrze;
- sala doświadczeń światła, na I piętrze.

§236 ust. 6 - w którym, jest określona powierzchnia pomieszczenia w m2 na osobę, zgodnie z funkcją pomieszczenia

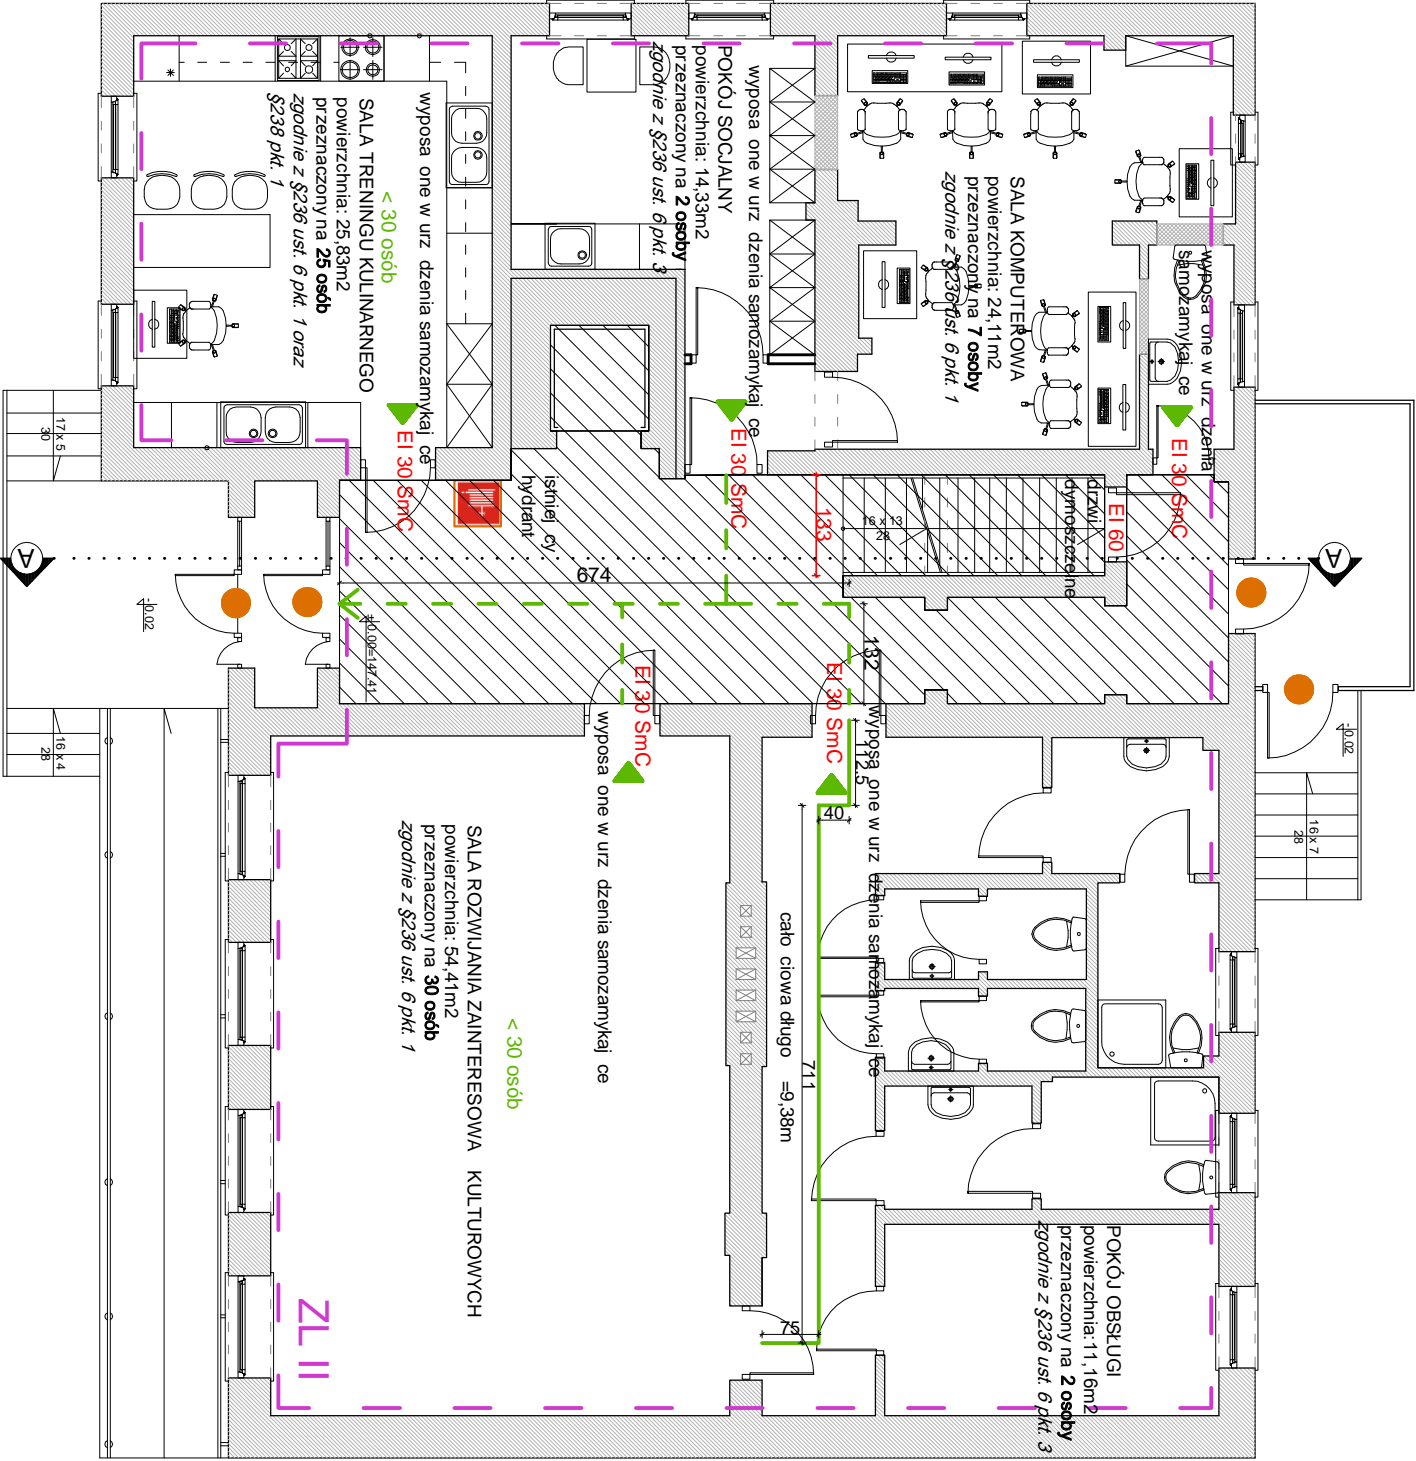

RZUT PARTERU  
skala 1:100

NON  
BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA - TYKOCKA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274  
PROJEKT

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK GŁÓWNY  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
PIASUTNO, UL. PIASUTNO 63	
DZIAŁKA NR EWID. 501	09.11.2018
OBRĘB PIASUTNO	
NAZWA RYSUNKU	SKALA

RZUT PARTERU	1:100
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA - TYKOCKA Bł./160/90	
NUMER RYSUNKU	2