


ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - BUDYNEK GŁÓWNY

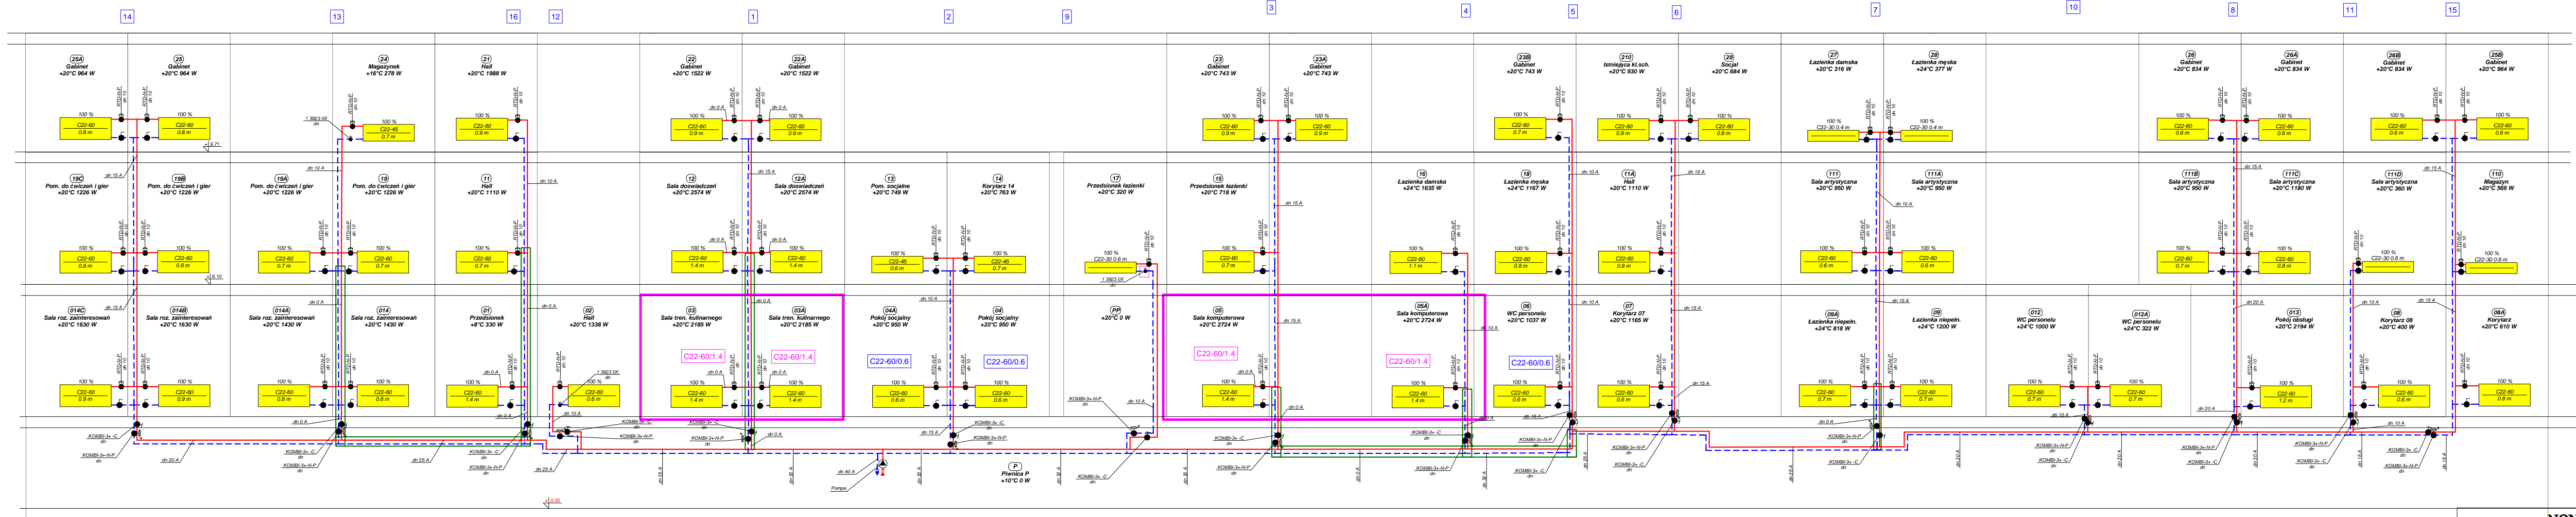


Z ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI, tz/tp = 80/65
Q = 66 kW, H = 31,1 kPa

LEGENDA:

C22-60/0.8 ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI - DO POZOSTAWIENIA

C11-50/0.4 PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

 WYMIANA ŚREDNICY WSKAZANEGO ODCINKA
INSTALACJI C.O.

NON BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA – TYKOCKA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274
PROJEKT INSTALACJI C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W ZAKRESIE PARTERU ORAZ
I PIĘTRA – WYDZIELENIE ETAPU I

ADDRESS	DATA
---------	------

ADRESA UBIEGTO BUDOMCANEGO	DATA
PIASUTNO, UL. PIASUTNO 63	

DZIAŁKA NR EWD. 501

OBREB PŁASUTNO	

NAZWA RYSUNKU	SKALA

ROZWINIĘCIE INSTALACJI	%
------------------------	---

CENTR. OGRZEWANIA	
Donata, spalarnia	DOO EXIST.

BRONZO SŁOTKOWO	PROJEKTANT
MGR INŻ. GRAZYNA SYKAŁA	

nr upr. Bt./24/87, Bt. 283/89	
-------------------------------	--

NUMER RYSUNKU	3
---------------	---