


**Centralka oddymiająca i osprzęt do niej
produkcji firmy D+H
tel. 502 187 299**

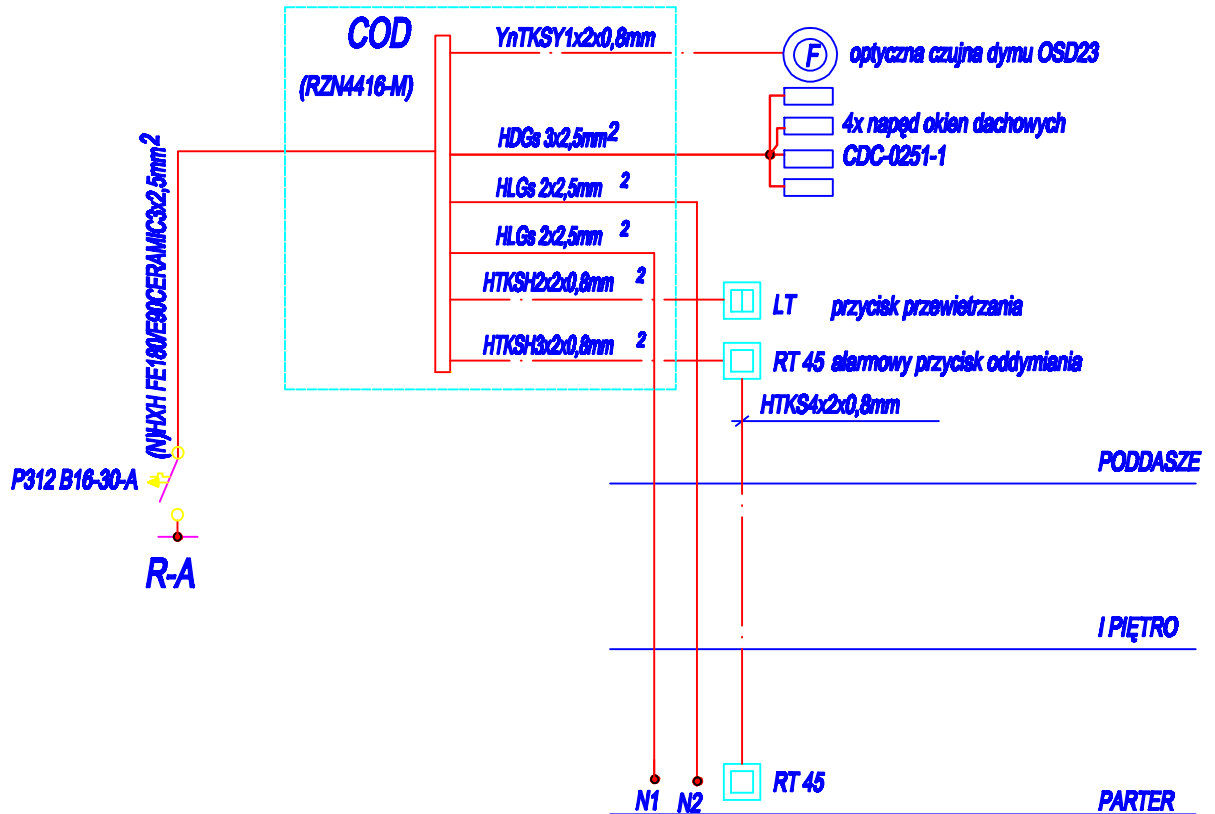

COD- centralka oddymiania firmy D+H (RZN4416-M)

N1 i N2 - napęd drzwi DDS 54

Elektrozamki drzwiowe przyłączyć do napędów drzwiowych N1, N2.

ANEKS

**NON
BOX**

ARCHITEKT BARBARA SARNA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ZAKRESIE PARTERU ORAZ I PIĘTRA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIASUTNO, UL. PIASUTNO 63
DZIAŁKA NR EWID. 501
OBRĘB PIASUTNO

DATA

NAZWA RYSUNKU

SKALA

**SCHEMAT INSTALACJI
CENTRALKI ODDYMIANIA**

-

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AUTOR

inż. KAROL JURKOWSKI
BL329/73

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. ADAM DUBOWSKI
BL/318/89

NUMER RYSUNKU

1/4